

ПОРЯДОК МОНТАЖА УСТАНОВКИ УМЯГЧЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ТИПА «КАБИНЕТ» ЁЛКА.WSC-1,5-RX-(SC)

1 ПРОВЕРКА ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА УСТАНОВКИ УМЯГЧЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ В НЕМ:

- давление на вводе водопровода 2,5...6,0 атм
- температура воздуха не ниже +5°C и не выше 35°C
- самотечная канализация
- поверхность пола выровнена по уровню
- электрическая сеть 220 В, 6 А

2 ВЫДЕРЖКА В ТЕЧЕНИЕ 24 Ч В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ МОНТАЖА (ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ НИЖЕ +5°C)




УДАЛИТЬ ИЗ КОРПУСА МАКСИКАБИНЕТА ПОЛУЖЕСТКУЮ РАСПОРКУ, СЕТЕВОЙ АДАПТЕР И КОМПЛЕКТ ШТУЦЕРОВ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА




В1 - шаровый кран, F1* - фильтр грубой очистки с манометром, V2 - пробоотборный кран, A1 - Ёлка.WSC-1,5-Rx-(SC), V3 - вентиль настройки номинального расхода, V4 - вентиль регулировки жесткости, V5 - вентиль настройки промывного расхода, P - манометр, F2 - картриджный фильтр тонкой очистки, П1** - приемная воронка с разрывом струи, С1** - гидравлический затвор, К - безнапорная канализация.

Примечания:
 *) если используется фильтр F1 без манометра, то перед A1 необходимо предусмотреть манометр P;
 **) элементы П1, С1 целесообразно заменить на трап соответствующей пропускной способности.

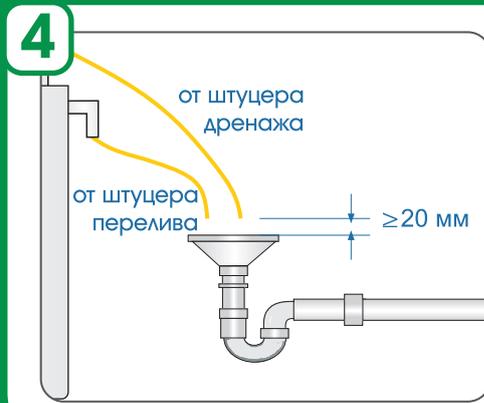

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ КАНАЛИЗАЦИИ

ЛИНИЮ ДРЕНАЖА И ЛИНИЮ ПЕРЕЛИВА НЕ ОБЪЕДИНЯТЬ

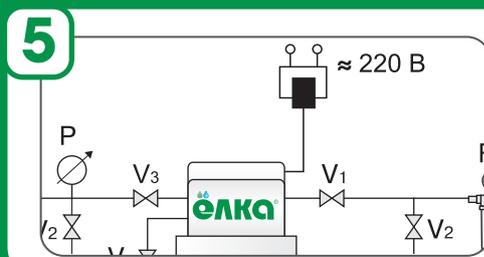

СМОНТИРОВАТЬ НА СТЕНЕ НЕ НИЖЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ РОЗЕТКУ 220 В 6А

6 ОПРЕССОВКА УСТАНОВКИ ЗАКРЫТЬ ВЕНТИЛИ №№V1 – V5. ВКЛЮЧИТЬ УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН В ЭЛЕКТРОСЕТЬ

НА ЭКРАНЕ СВЕТИТСЯ ЭТОТ СИМВОЛ, ЗНАЧИТ КЛАВИАТУРА ЗАБЛОКИРОВАНА.

ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКИ НЕОБХОДИМО НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ КЛАВИШИ НАЖАТЫМИ В ТЕЧЕНИЕ 5 СЕКУНД. ЕСЛИ КЛАВИАТУРА НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ МИНУТЫ, ОНА БУДЕТ ЗАБЛОКИРОВАНА АВТОМАТИЧЕСКИ. ДЛЯ СНЯТИЯ БЛОКИРОВКИ НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ ЭТИ КЛАВИШИ В ТЕЧЕНИЕ 5 СЕКУНД.

ВАЖНО:


НАЖАТЬ ЭТУ КНОПКУ ДЛЯ НАЧАЛА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ, НА ДИСПЛЕЕ ПОЯВИТСЯ НОМЕР СТАДИИ РЕГЕНЕРАЦИИ И НАЧНЕТСЯ ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ

ОТКРЫТЬ ШАРОВОЙ КРАН V1 ПРИМЕРНО НА 1/3. МЕДЛЕННО ОТКРЫТЬ ВЕНТИЛЬ V5 ДО ПОЛНОГО ОТКРЫТИЯ. ПОСЛЕ ВЫХОДА ВСЕХ ВОЗДУШНЫХ ПУЗЫРЕЙ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЬ ШАРОВОЙ КРАН V1, ВЕНТИЛИ V3 И V4 И ЗАКРЫТЬ ВЕНТИЛЬ V5. ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЗАКРЫТЬ ШАРОВОЙ КРАН V1, ВЕНТИЛИ V3 И V4 И ОТКЛЮЧИТЬ УСТАНОВКУ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ


ПО ОКОНЧАНИИ ОПРЕССОВКИ УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН ОСТАЕТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ «ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА».

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ УСТАНОВКИ УМЯГЧЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ТИПА «КАБИНЕТ» ЁЛКА.WSC-1,5-RX-(SC)

1 ПРИОБРЕСТИ 2 МЕШКА ТАБЛЕТИРОВАННОЙ СОЛИ (1 МЕШОК 25 КГ)



2 ЗАСЫПАТЬ В БАК - СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ 12,5 КГ ТАБЛЕТИРОВАННОЙ СОЛИ (14 см)



3 ЗАПОЛНИТЬ БАК - СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ ВОДОЙ В ОБЪЕМЕ 40 Л



4 ВЫДЕРЖАТЬ ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО РАСТВОРА СОЛИ НЕ МЕНЕЕ 8 Ч. ЕСЛИ НЕТ ВРЕМЕНИ, ТЩАТЕЛЬНО РУКОЙ ПЕРЕМЕШАТЬ СОЛЬ В БАКЕ НЕ МЕНЕЕ 5 МИН

5 ОТКРЫТЬ ШАРОВЫЙ КРАН V1 И ВЕНТИЛЬ V5 Рис.1

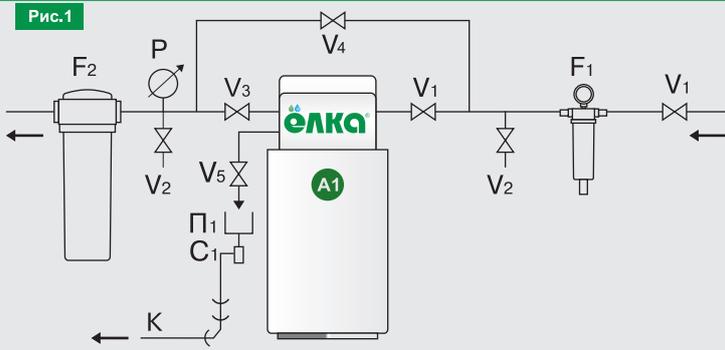


Схема обвязки установки умягчения периодического действия Ёлка.WSC-1,5-Rx-(SC)

V1 - шаровый кран, F1*- фильтр грубой очистки с манометром, V2 - пробоотборный кран, A1 - Ёлка.WSC-1,5-Rx-(SC), V3 - вентиль настройки номинального расхода, V4 - вентиль регулировки жесткости, V5 - вентиль настройки промывного расхода, P - манометр, F2 - картриджный фильтр тонкой очистки, П1**- приемная воронка с разрывом струи, С1**- гидравлический затвор, К - безнапорная канализация.

Примечания:

*) если используется фильтр F1 без манометра, то перед A1 необходимо предусмотреть манометр P;
 **) элементы П1, С1 целесообразно заменить на трап соответствующей пропускной способности.

6 С ПОМОЩЬЮ ВЕНТИЛЯ V5 УСТАНОВИТЬ ТРЕБУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОМЫВНОГО РАСХОДА 0,6 М³/Ч. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 1-ГО ЭТАПА РЕГЕНЕРАЦИИ «ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА» ОПРЕДЕЛИТЬ ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОМЫВНОГО РАСХОДА (ТРЕБУЕМЫЙ ПРОМЫВНОЙ РАСХОД 0,6 М³/Ч). ВЕЛИЧИНУ РАСХОДА СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ЛИБО ПО ВОДОМЕРУ, УСТАНОВЛЕННОМУ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ, ЛИБО ОБЪЕМНЫМ СПОСОБОМ ПУТЕМ ЗАМЕРА ВРЕМЕНИ НАПОЛНЕНИЯ ЁМКОСТИ ИЗВЕСТНОГО ОБЪЕМА ПРОМЫВНОЙ ВОДОЙ.



Пример

$$Q = \frac{W_2 - W_1}{\Delta t} \times 3,6; \text{ M}^3/\text{ч}; \quad Q = \frac{6 - 3}{18} \times 3,6 = 0,6 \text{ M}^3/\text{ч}$$

ПРИ ПРАВИЛЬНО НАСТРОЕННОМ РЕЖИМЕ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ ЗНАЧЕНИЕ ПРОМЫВНОГО РАСХОДА, СБРАСЫВАЕМОГО В КАНАЛИЗАЦИЮ, ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 0,6 М³/Ч, А ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ В УСТАНОВКУ — НЕ МЕНЕЕ 2,5 АТМ. ЕСЛИ ХОТЯ БЫ ОДНО ИЗ ЭТИХ УСЛОВИЙ НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ, НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ НА ВВОДЕ В ЗДАНИЕ. ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ РАСХОДА ЗАФИКСИРОВАТЬ (СНЯТЬ МАХОВИК, ОПЛОМБИРОВАТЬ И Т. П.) ПОЛОЖЕНИЕ ВЕНТИЛЯ V5

7 ВКЛЮЧИТЬ УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ

ВАЖНО: ЕСЛИ НА ЭКРАНЕ СВЕТИТСЯ ЭТОТ СИМВОЛ, ЭТО ЗНАЧИТ КЛАВИАТУРА ЗАБЛОКИРОВАНА.



ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКИ НЕОБХОДИМО НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ КЛАВИШИ НАЖАТЫМИ В ТЕЧЕНИЕ 5 СЕКУНД. ЕСЛИ КЛАВИАТУРА НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ МИНУТЫ, ОНА БУДЕТ ЗАБЛОКИРОВАНА АВТОМАТИЧЕСКИ. ДЛЯ СНЯТИЯ БЛОКИРОВКИ НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ ЭТИ КЛАВИШИ В ТЕЧЕНИЕ 5 СЕКУНД.



НЕ ДОЛЖЕН ГОРЕТЬ ЭТОТ ЗНАК. ЕСЛИ ЗНАК ГОРИТ, ТО НЕОБХОДИМО НАЖИМАТЬ КЛАВИШУ до появления бегущей полоски динамического дисплея.



8 ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЬ ПРОБООТБОРНЫЙ КРАН V2 ПОСЛЕ УСТАНОВКИ УМЯГЧЕНИЯ. С ПОМОЩЬЮ ВЕНТИЛЯ V3 УСТАНОВИТЬ ТРЕБУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ НОМИНАЛЬНОГО РАСХОДА 1,2 М³/Ч (АНАЛОГИЧНО РЕГУЛИРОВАНИЮ ПРОМЫВНОГО РАСХОДА). ЗАФИКСИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕНТИЛЯ V3

9 ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА. ЗАПИСАТЬ ВЫСТАВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСА В ОКНЕ M³



ЗАПУСТИТЬ ПРОЦЕСС ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ. ЕСЛИ НА ЭКРАНЕ СВЕТИТСЯ ЭТОТ СИМВОЛ, ЗНАЧИТ КЛАВИАТУРА ЗАБЛОКИРОВАНА.



ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКИ НЕОБХОДИМО НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ КЛАВИШИ НАЖАТЫМИ В ТЕЧЕНИЕ 5 СЕКУНД, ЕСЛИ КЛАВИАТУРА НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ МИНУТЫ, ОНА БУДЕТ ЗАБЛОКИРОВАНА АВТОМАТИЧЕСКИ. ДЛЯ СНЯТИЯ БЛОКИРОВКИ НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ ЭТИ КЛАВИШИ В ТЕЧЕНИЕ 5 СЕКУНД.



ВАЖНО: НЕ ДОЛЖЕН ГОРЕТЬ ЭТОТ ЗНАК. ЕСЛИ ЗНАК ГОРИТ, ТО НЕОБХОДИМО НАЖИМАТЬ КЛАВИШУ до появления бегущей полоски динамического дисплея.



НАЖАТЬ ЭТУ КНОПКУ ДЛЯ НАЧАЛА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ, НА ДИСПЛЕЕ ПОЯВИТСЯ НОМЕР СТАДИИ РЕГЕНЕРАЦИИ И НАЧНЕТСЯ ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ



10 ПО ОКОНЧАНИИ ПРОЦЕССА РЕГЕНЕРАЦИИ ОТОБРАТЬ ИЗ ПРОБООТБОРНЫХ КРАНОВ V2 ПРОБЫ ИСХОДНОЙ И ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ И, ИСПОЛЬЗУЯ ТЕСТ-НАБОР «ЖЕСТКОСТЬ-Т», ОПРЕДЕЛИТЬ ЖЕСТКОСТЬ ОБЩУЮ ИСХОДНОЙ И УМЯГЧЕННОЙ ВОДЫ. ПРИ ПРАВИЛЬНО ПРОВЕДЕННОЙ НАСТРОЙКЕ УСТАНОВКИ ВОДОПОДГОТОВКИ И ЖЕСТКОСТИ ИСХОДНОЙ ВОДЫ НЕ БОЛЕЕ 15°Ж ЖЕСТКОСТЬ ОБЩАЯ УМЯГЧЕННОЙ ВОДЫ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 0,5°Ж

11 ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕССА РЕГЕНЕРАЦИИ ОТКРЫТЬ СОЛЕВОЙ БАК И ДОСЫПАТЬ ТАБЛЕТИРОВАННУЮ СОЛЬ ДО УРОВНЯ ВОДЫ В СОЛЕВОМ БАКЕ

