


Схема 9.

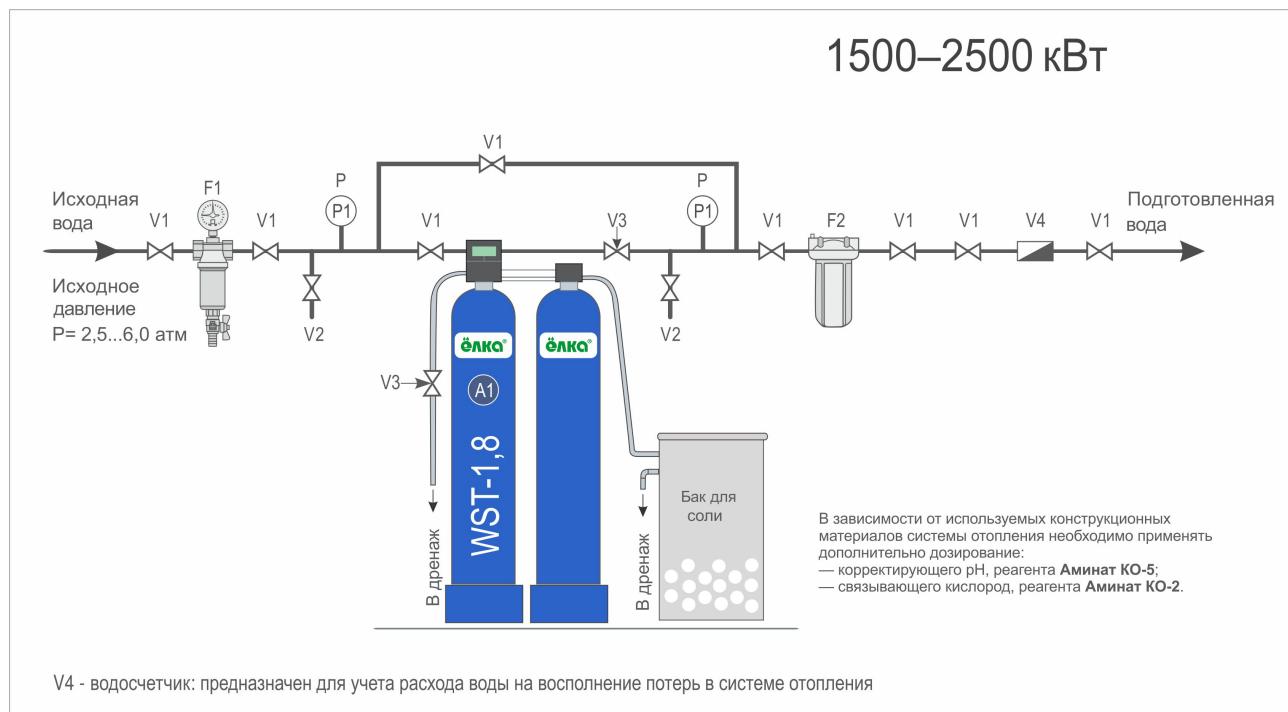

A1 — арт. 04010355 Установка умягчения непрерывного действия Елка. WST-1,8-Rx-(SC)

F1 — фильтр грубой очистки

F2 — фильтр тонкой очистки

P — манометр

V1 — шаровой кран

V2 — пробоотборный кран

V3 — вентиль тонкой регулировки (для настройки номинального расхода)

V4 — водосчетчик

Очистка от:

| Параметры | Максимальное загрязнение |
|-----------------|--------------------------|
| Солей жесткости | 20 °Ж |

Условия применения:

| Параметры | Максимальное загрязнение |
|-----------------------------|--------------------------|
| Общее солесодержание | не более 1000 мг/л |
| Цветность | не более 20 град. |
| Содержание железа | не более 0,3 мг/л |
| Нефтепродукты | отсутствие |
| Сульфиды и сероводород | отсутствие |
| Перманганатная окисляемость | не более 5 мгО/л |
| Твердые абразивные частицы | отсутствие |
| Свободный активный хлор | не более 0,5 мг/л |
| pH | 6,5 — 10 |
| Температура | 5 — 35 °C |