


Схема 7.

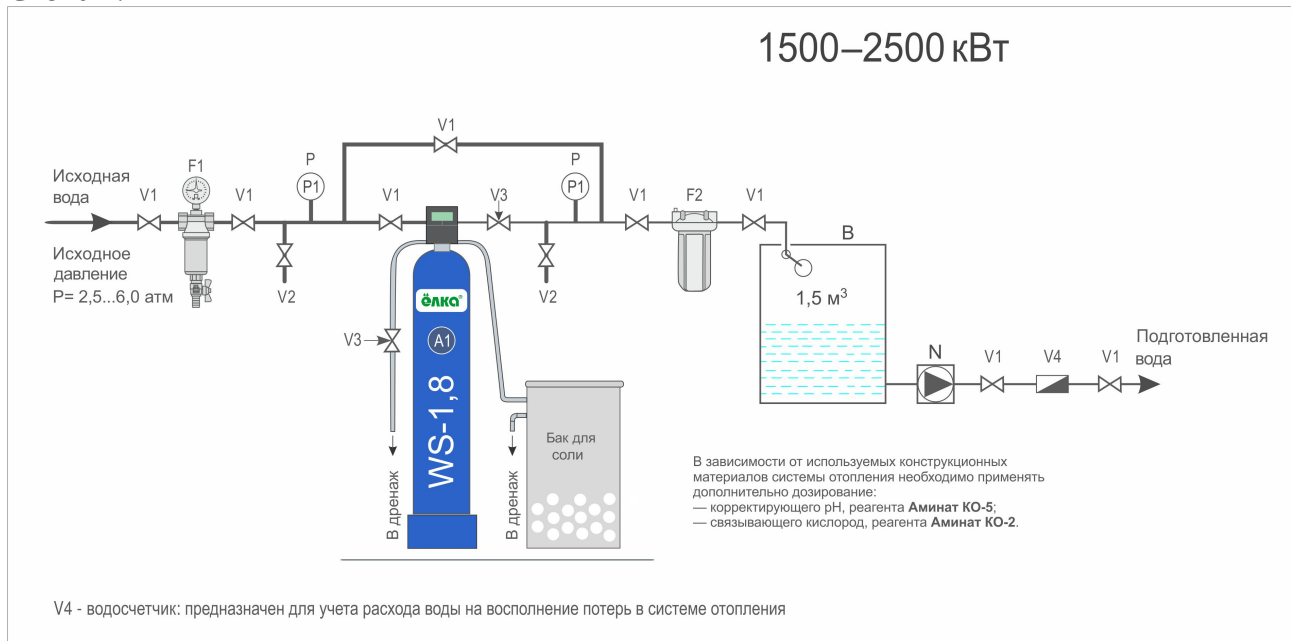

A1 — арт. 04010339 Установка умягчения периодического действия Ёлка. WS-1,8-Rx-(SC)

F1 — фильтр грубой очистки

F2 — фильтр тонкой очистки

P — манометр

V1 — шаровой кран

V2 — пробоотборный кран

V3 — вентиль тонкой регулировки (для настройки номинального расхода)

B — бак запаса очищенной воды

N — насос

V4 — водосчетчик

Очистка от:	
Параметры	Максимальное загрязнение
Солей жесткости	20 °Ж
Условия применения:	
Параметры	Максимальное загрязнение
Общее солесодержание	не более 1000 мг/л
Цветность	не более 20 град.
Содержание железа	не более 0,3 мг/л
Нефтепродукты	отсутствие
Сульфиды и сероводород	отсутствие
Перманганатная окисляемость	не более 5 мгО/л
Твердые абразивные частицы	отсутствие
Свободный активный хлор	не более 0,5 мг/л
рН	6,5 — 10
Температура	5 — 35 °С