


Источник водоснабжения: Скважина

Проблемы: Жесткость, Железо, Аммиак

Максимальный расход: 1,3 м³/час (4 человека)

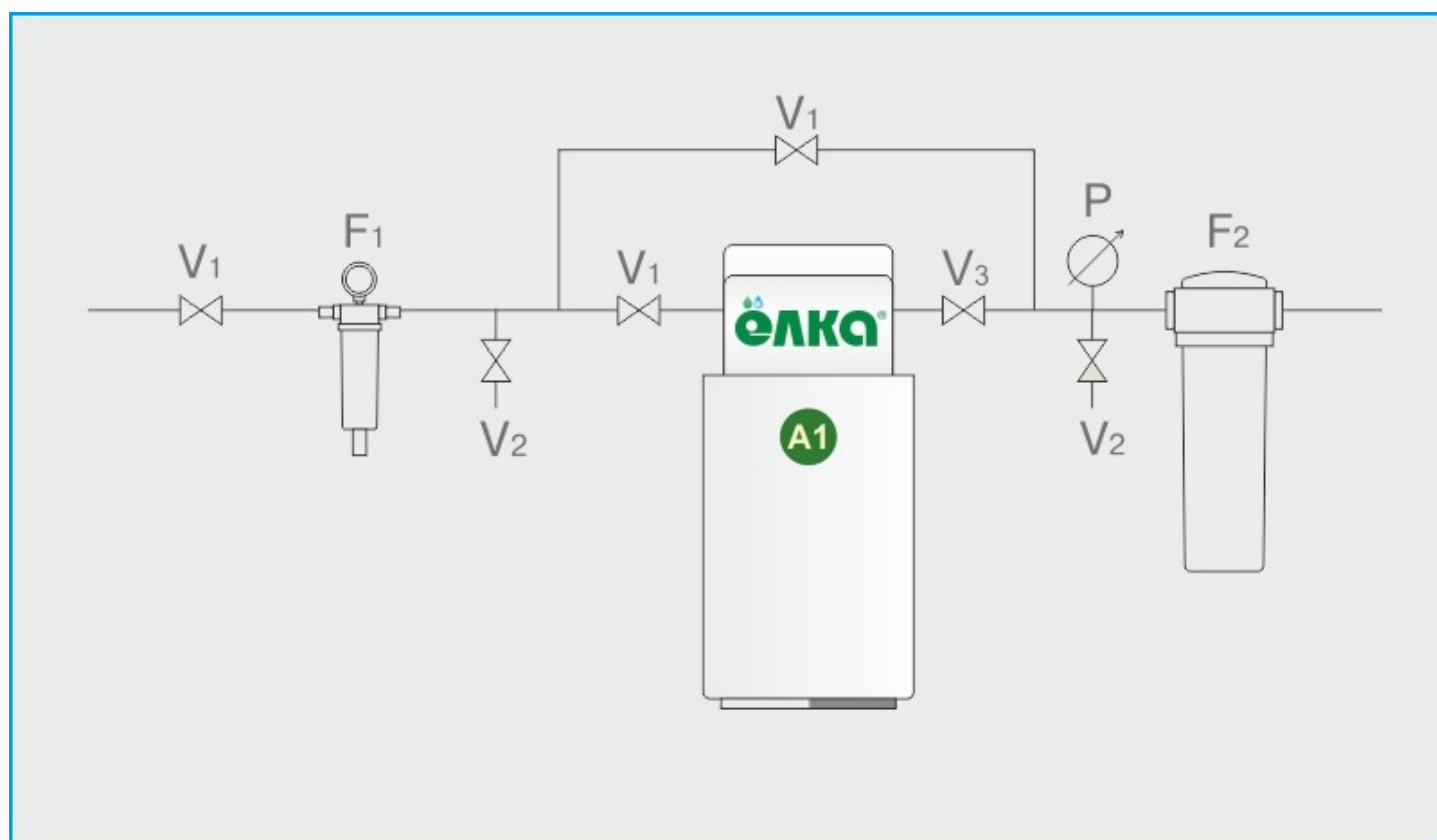

A1 арт 04010033 Установка умягчения и обезжелезивания типа «Кабинет» Ёлка. WSDF (C)-1,3-Rx -(MIX A)

V1 — Шаровый кран

V2 — Пробоотборный кран

V3 — Кран тонкой регулировки для настройки номинального расхода

F1 — Фильтр грубой очистки

F2 — Картриджный фильтр тонкой очистки

P — Манометр

Очистка от:

Параметры	Максимальное загрязнение
Солей жесткости	15 °Ж
Железо	10 мг/л
Марганец	3 мг/л
Органических веществ	5 мгО/л
Аммиака	4 мг/л

Условия применения:

Параметры	Максимальное загрязнение
Общее солесодержание	От 100 до 4000 мг/л
Нефтепродукты	Отсутствуют
Перманганатная окисляемость	Не более 10 мгО/л

Цветность	Не более 20 градусов
pH	5-10