


Схема 8.

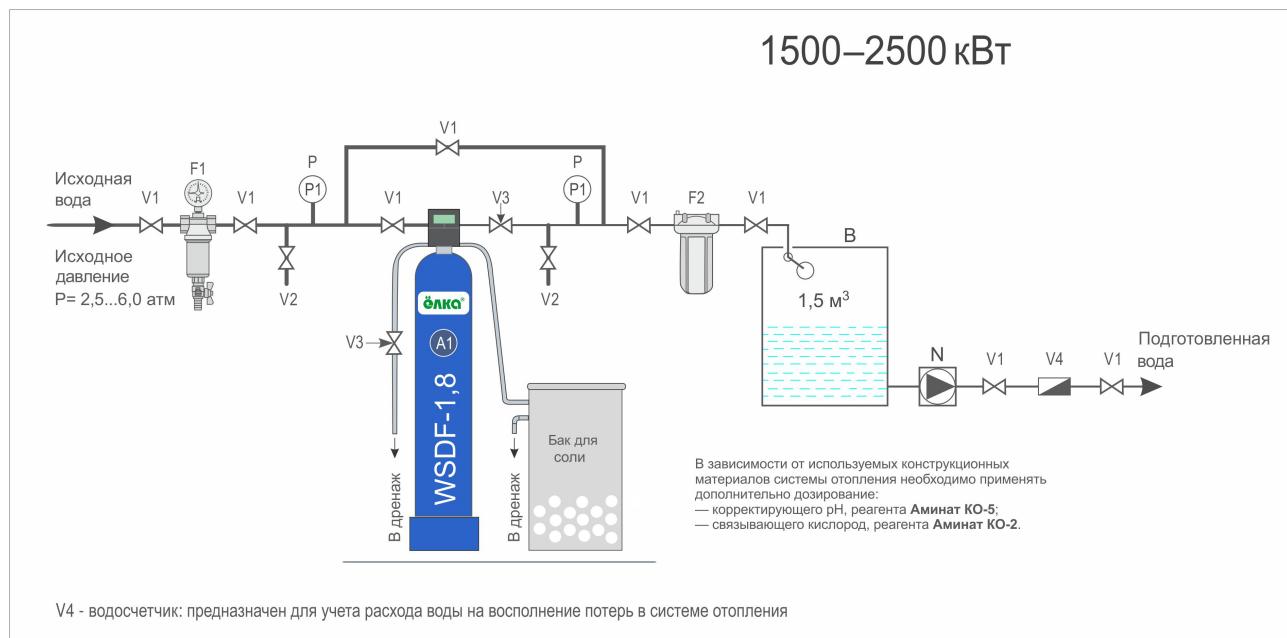

A1 — арт. 04010032 Установка умягчения и обезжелезивания Ёлка. WSDF-1,8-Rx-(MIX A)

F1 — фильтр грубой очистки

F2 — фильтр тонкой очистки

P — манометр

V1 — шаровой кран

V2 — пробоотборный кран

V3 — вентиль тонкой регулировки (для настройки номинального расхода)

B — бак запаса очищенной воды

N — насос

V4 — водосчетчик

#### Очистка от:

Параметры	Максимальное загрязнение
Солей жесткости	15 °Ж
Железа	10 мг/л
Марганца	2 мг/л
Органических веществ	4 мгО/л
Аммиака	4 мг/л

#### Условия применения:

Параметры	Максимальное загрязнение
Общее солесодержание	от 100 до 4000 мг/л
Цветность	не более 30 град.
Нефтепродукты	не более 0,1 мг/л
Сульфиды и сероводород	не более 0,003 мг/л
Твердые абразивные частицы	отсутствие
Свободный активный хлор	не более 0,1 мг/л
pH	5 — 9
Температура	5 — 35 °C